



“БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН
ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК

КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТОВЧ ТАЙЛАН



7021-0167



www.bnedo.mn



baganuur@bnedo.mn



- Нийслэлийн 1 дүүрэг, 7 аймгийн нийт 58 сум, суурин газар
- 276.6 мянган км² нутаг дэвсгэр
- 56.0 мянган хэрэглэгч

- Хойд тал: Хэнтий аймгийн Дадал сум
- Урд тал: Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сум, Ханги хилийн боомт
- Зүүн тал: Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сум
- Баруун тал: Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай сум



ЭЗЭМШИЖ БУЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

1. Цахилгаан түгээх
2. Цахилгаанаар зохицуулалттай хангах
3. Цахилгаан импортлох (БНХАУ)-аас
4. 0.4-110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засварын ажил, түүний туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ
5. Монгол улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн загварын цахилгааны тоолуур, гүйдлийн трансформатор суурилуулах, засварлах

КОМПАНИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ДЭД СТАНЦ, ШУГАМ ТОНОГЛОЛ

**110/35/10 кВ, 110/10 кВ-ын дэд станц
тус бүр -1**

35/15, 10, 6, 0.4 кВ-ын дэд станц-46

22/0.4 кВ-ын дэд станц-2

20, 15, 10, 6/0.4 кВ-ын дэд станц-517

0.22-110 кВ-ын ЦДАШ-4482.8 км

0.4-35 кВ-ын ЦДКШ-170.3 км

**Хэрэглэгчийн эзэмшлийн 583 дэд
өртөө, 1203 км шугам**



ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТОМООХОН АЖЛУУД



✓ БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ ОНОВЧТОЙ БОЛГОЛОО

- ✓ **ХЯНАЛТЫН ЧИГ ҮҮРЭГ БҮХИЙ ХЭЛТСҮҮДИЙГ НЭГТГЭЖ, ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЛЭЭ.**

■ 2025 оноос өмнө



ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ
БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН
ХЭЛТЭС (3)



ДОТООД ХЯНАЛТЫН
ХЭЛТЭС (3)

■ БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн ТУЗ-ийн
2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний
өдрийн 29 дүгээр тогтоол



ХЯНАЛТ АЮУЛГҮЙ
АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС (6)

■ Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны 01
дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/02
дугаар тушаал



ХАРЬЯА
САЛБАРУУДАД-
(1)

ХАРЬЯА САЛБАРУУДАД
(2)

- ✓ **ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТСИЙГ ШИНЭЭР БАЙГУУЛЛАА.**




- ✓ **ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА, ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТСИЙГ АЛБА БОЛГОЖ ӨӨРЧИЛЛӨӨ.**

- ✓ **ШААРДЛАГАГҮЙ ОРОН ТООГ ЦӨӨРҮҮЛЛЭЭ.**

- Төв компанийн ээлжийн жижүүр(5-2)– Дохиолол хамгаалалтын систем суурилуулсан
- Замын-Үүд хэсэг 110/10 кВ-ын Чөлөөт бүс дэд станцын ШҮ-ний ажилтнууд(5-3) – Scada систем нэвтрүүлсэн
- Цайны газар(3-0)- Түрээслүүлснээр алдагдалтай ажиллаж байсныг ашиг олох боломжтой болсон
- Хэнтий аймгийн Баянмөнх, Баянхутаг, Мөрөн сум, Бэрх тосгоны ШҮ-ний ажилтнууд (4-өөр цөөрүүлсэн)



КОМПАНИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ

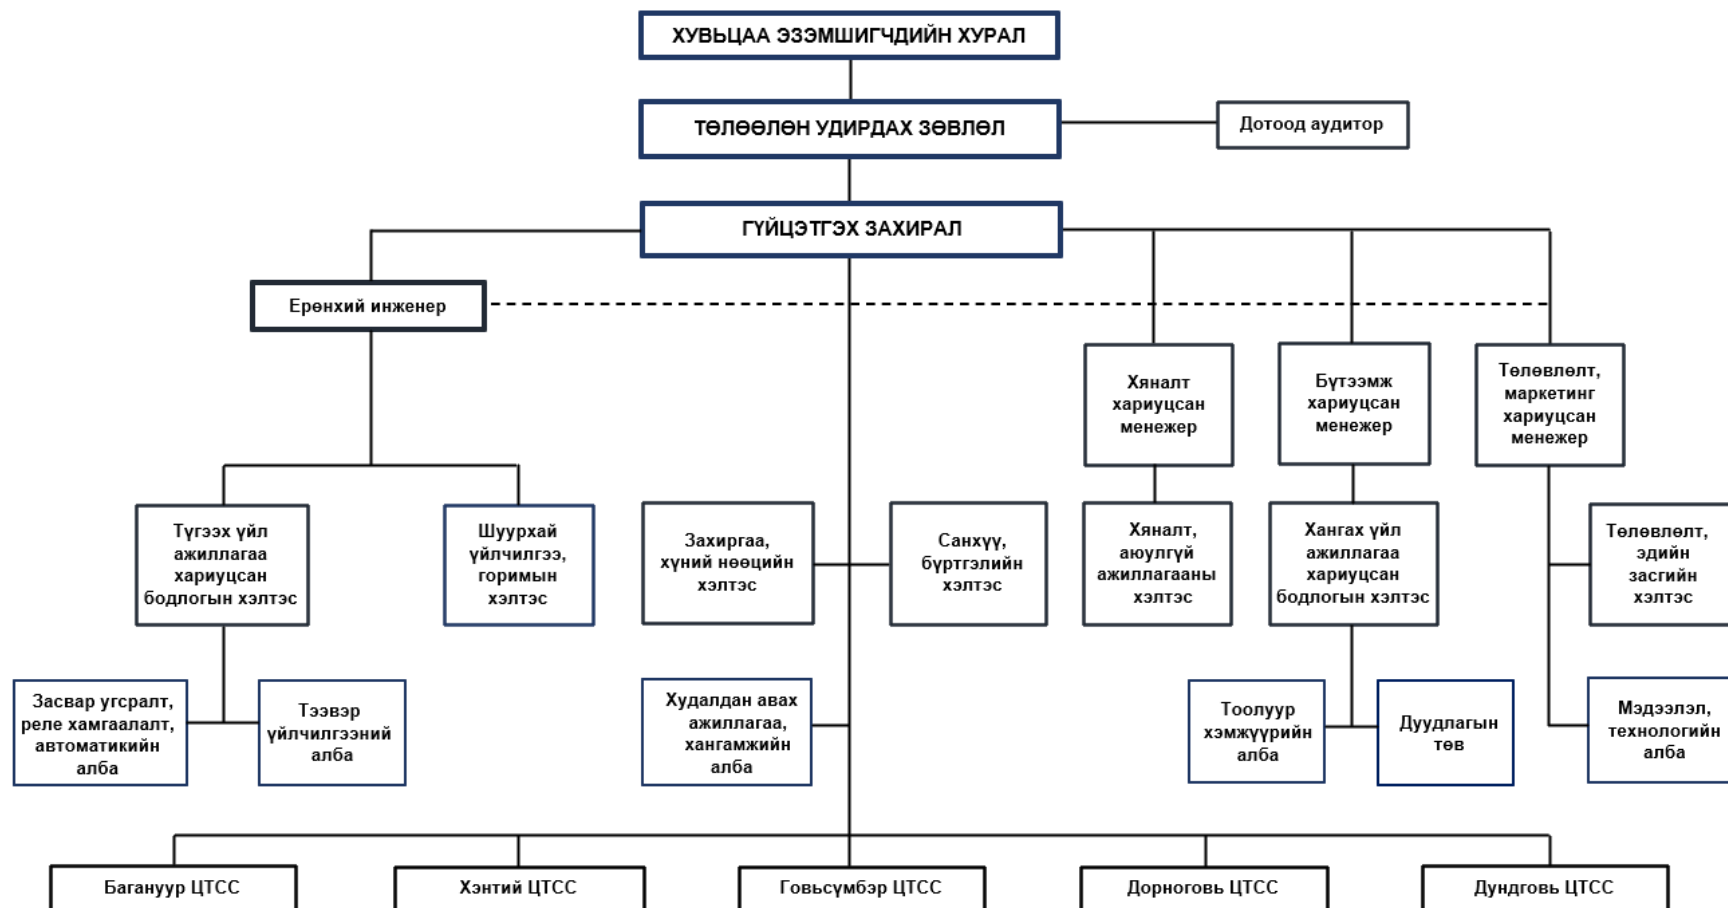

КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН
2025 ОНЫ 03 ДУГААР
САРЫН 10-НЫ ӨДРИЙН
04 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ



ОРОН ТООНЫ ДЭЭД
ХЯЗГААР: 565

- 5 САЛБАР
- 7 ХЭЛТЭС
- 5 АЛБА



✓ ҮНДСЭН БА ТАРИФТ ЦАЛИНГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ҮР ДҮНГИЙН НЭМЭГДЭЛ ХӨЛСИЙГ БОДИТООР ДҮГНЭН ОЛГОДОГ БОЛЛОО.



НИЙТ АЖИЛТНУУДЫН ҮНДСЭН БА ТАРИФТ ЦАЛИНГ 2024 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ
ӨДРӨӨС ЭХЛЭН **20 ХУВЬ** НЭМСЭН.



САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГЭЭР НЭМЭГДЭЛ ХӨЛС ОЛГОХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧИЛЛЭЭ.

“Сарын үйл ажиллагааны үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс олгох журмын тавдугаар хэсгэрлэлт”

Д/д	Үндсэн үзүүлэлт	Харгалзах үзүүлэлт	Олгох санал (хувь)	Шийд-вэр (хувь)
1	2	3	4	5
1	Борлуулалтын бичлэлт (10%)	100 % бүрэл туулах дээш бол 88.0-89.9% бол	10.0% 5.0%	
1	Тухайн сарын орлого таагаруулалт (авлага чулуулалт) (10%)	95.0-аас дээш хувь 95.0-97.9 хувь	10.0% 5.0%	
1	ЦЭХ-ий үндэсдэл авлага барагдуулалт (5%)	20 хургад хангалтын нэвчилтэй	5.0%	
1	ЦЭХ-ий алдагдлын төсөвлөсний бичлэлт Ажлын түрээс хөдөлгөөн (5%)		5.0%	
2	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль, дүрэм журмын мөрдөлт (5.0%)	ХАБЗА-н зөрчилгүй	5.0%	
3	Ажлын зохион байгуулалт чанар, үр дүн (7.0%)	Удирдлагын үүрэг даалгаврын бичлэлт Харгалзчийн тооллын тоо, шийдвэрлэлт Сарын төлөвлөгөөт ажл, графикт мэдээ, тайлангийн бичлэлт	2.0% 3.0% 3.0%	
4	Санхүүгийн үйл ажиллагаа (8.0%)	Үйл ажиллагааны зардалын бичлэлт (5.0%) Сараар Босон дүнгээр Борлуулалтын бусад орлогын бичлэлт	3.0% 3.0% 2.0% 3.0%	
Нийт хувь			50.0%	

ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

“Сарын үйл ажиллагааны үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс олгох журмын тавдугаар хэсгэрлэлт”

Д/д	Үндсэн үзүүлэлт	Харгалзах үзүүлэлт	Олгох санал (хувь)	Шийд-вэр (хувь)
1	2	3	4	5
1	Цахилгаан хангамжийн найдвартай байдал (7.0%)	Технологийн зөрчилгүй 1-р зэргийн саялаг 2-р зэргийн саялаг	5.0% 2.0%	
1	Нэг хөрөлгөөнд ногдох тасалдлын дундаж хугацаа (8.0%)	И-Сайдн бичлэлт Сараар Босон дүнгээр	5.0% 3.0%	
1	Ажилтлын түвшин (5.0%)	Талааны графикт мөрдөлт, чанар, тодорхойгүй тасралтын үйл ажиллагаа	5.0%	
1	Цахилгаан эрчим хүчний түгээлтийн алдагдлын бууралт (5.0%)		5.0%	
2	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль, дүрэм журмын мөрдөлт (5.0%)	ХАБЗА-н зөрчилгүй	5.0%	
3	Ажлын зохион байгуулалт чанар, үр дүн (7.0%)	Удирдлагын үүрэг даалгаврын бичлэлт Харгалзчийн тооллын тоо, шийдвэрлэлт Сарын төлөвлөгөөт ажл, графикт мэдээ, тайлангийн бичлэлт (Техникийн программийн бакажуулалт, ажиллалт)	2.0% 2.0% 3.0%	
4	Санхүүгийн үйл ажиллагаа (8.0%)	Үйл ажиллагааны зардалын бичлэлт (8.0%) Сараар Босон дүнгээр Үйл ажиллагааны бусад орлогын бичлэлт	3.0% 3.0% 2.0% 3.0%	
Нийт хувь			50.0%	

ТҮГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

“Сарын үйл ажиллагааны үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс олгох журмын тавдугаар хэсгэрлэлт”

Д/д	Үндсэн үзүүлэлт	Харгалзах үзүүлэлт	Олгох санал (хувь)	Шийд-вэр (хувь)
1	2	3	4	5
1	Түгээх үйл ажиллагаа, хангах үйл ажиллагаа (30.0%)	Найдвартай ажиллагаанд ногдох дээд хэмжээ Борлуулалтын ажиллагаанд ногдох дээд хэмжээ	15.0% 15.0%	
2	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль, дүрэм журмын мөрдөлт (5.0%)	ХАБЗА-н зөрчилгүй	5.0%	
3	Ажлын зохион байгуулалт чанар, үр дүн (15.0%)	Удирдлагын үүрэг даалгаврын бичлэлт Ажлын цаг ажиллалт Сарын төлөвлөгөөт ажл, графикт мэдээ, тайлангийн бичлэлт	5.0% 5.0% 5.0%	
Нийт хувь			60.0%	

КОМПАНИЙН ХЭЛТЭС, АЛБА





✓ ШУУРХАЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ, ЖУРМУУДЫГ ШИНЭЧИЛЛЭЭ


➤ ШУУРХАЙ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЛАА.

Өмнөх холбоо харилцаа

Шинэчилсэн холбоо харилцаа

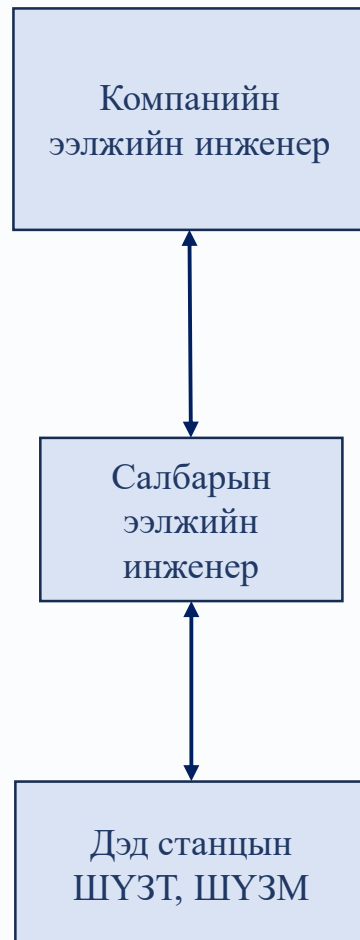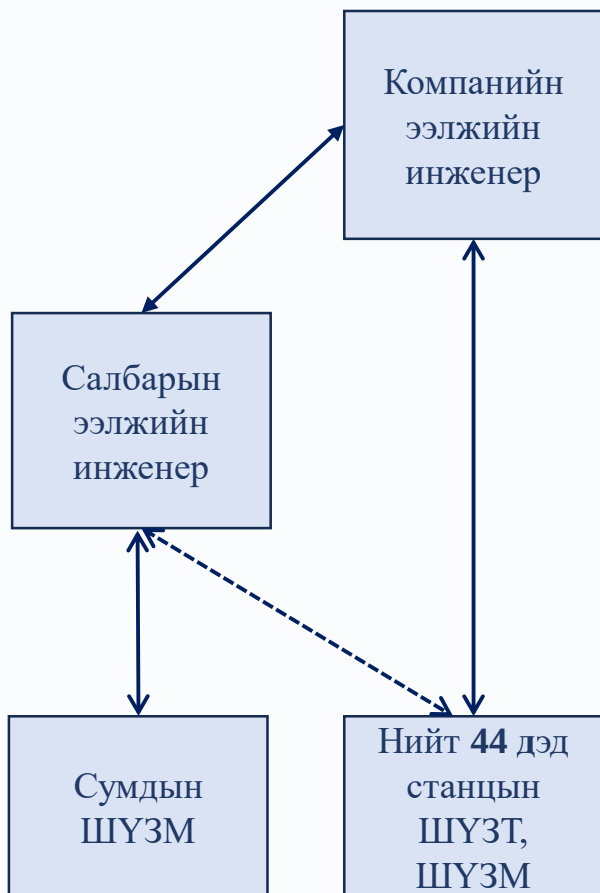

✓ АЖЛЫН БАЙР БЭЛТГЭХ СЭЛГЭН ЗАЛГАЛТЫН ҮЙЛДЛИЙГ ОНОВЧТОЙ БОЛГОВ.

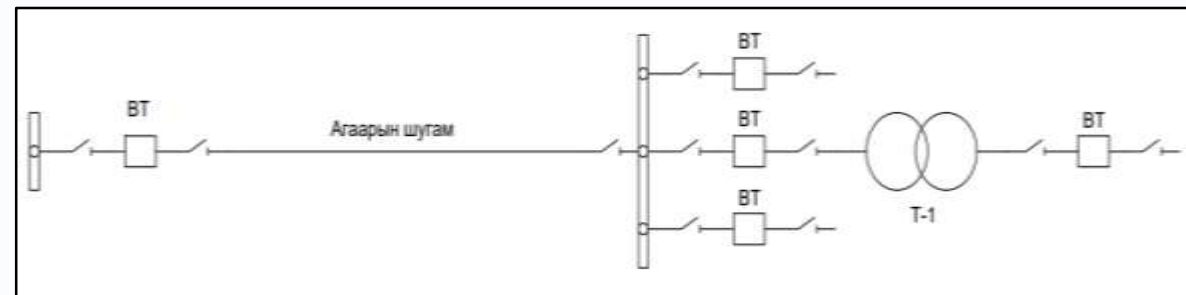

Дээрх жишээнд 35 кВ-ын БВ АШ-д ажлын байр бэлдэхэд **30** минут, хураахдаа **30** минут буюу захиалгын цагийн **60** минут нь сэлгэн залгалтын хугацаа ордог байсныг ажлын байр бэлдэхэд **10** минут, хураахдаа **10** минут буюу **20** минутад сэлгэн залгалт хийж гүйцэтгэх боломжтой болгосон.

Өмнө нь:

Одоо мөрдөж байгаа:

Ажлын байр бэлтгэх арга хэмжээ

Таслалт хийх ба газардуулга тавих цахилгаан байгууллагын нэр	Таслах аппаратын нэр, хаана газардуулга тавих
1. БВ д/ст 10 кВ ХХБ	1. 35 кВ-ын Доржир АШ-н ВТ-г тасла. ХПӨ
2. БВ д/ст 35 кВ ИХБ	2. 35 кВ-ын Доржир АШ-н ВТ-н УТА-г тасла. ХПӨ
3. БВ д/ст 10 кВ ИХБ	3. 35 кВ-ын БА АШ-н ЭТ-г тасла. ХПӨ
	4. 35 кВ-ын БА АШ-н ЭТ-н УТА-г тасла. ХПӨ
	5. 35 кВ-ын Комп ВТ-г тасла. ХПӨ
	6. 35 кВ-ын Комп ВТ-н УТА-г тасла. ХПӨ
	7. Т-1-н 10 кВ-ын ВТ-г тасла. ХПӨ
	8. Т-1-н 10 кВ-ын ВТ-н УТА-г тасла. ХПӨ
	9. Т-1-н 35 кВ-ын ВТ-г тасла. ХПӨ
	10. Т-1-н 35 кВ-ын ВТ-н УТА-г тасла. ХПӨ
4. Бэрх д/ст 35 кВ ХХБ	11. 35 кВ-ын БВ АШ-н ВТ-г тасла. ХПӨ
	12. 35 кВ-ын БВ АШ-н ВТ-н УТА-г тасла. ХПӨ
5. Бэрх д/ст 35 кВ ИХБ	13. 35 кВ-ын БВ АШ-н ШУС-г тасла. ХПӨ
	14. 35 кВ-ын БВ АШ-н ШИНС-г тасла. ХПӨ
6. БВ д/ст 35 кВ ИХБ	15. 35 кВ-ын Бэрх АШ-н ШУС-г тасла. ХПӨ
	16. 35 кВ-ын Бэрх АШ-н ШУС-н шугам талд хүчдэлгүйг шалга.
	17. 35 кВ-ын Бэрх АШ-н ШУС-н шугам талын ГХ-г залга. ЗалӨ
7. Бэрх д/ст 35 кВ ИХБ	18. 35 кВ-ын БВ АШ-н ШУС-н шугам талд хүчдэлгүйг шалга.
	19. 35 кВ-ын БВ АШ-н ШУС-н шугам талын ГХ залга. ЗалӨ

Ажлын байр бэлтгэх арга хэмжээ

Таслалт хийх ба газардуулга тавих цахилгаан байгууллагын нэр	Таслах аппаратын нэр, хаана газардуулга тавих
1. Бэрх д/ст 35 кВ ХХБ	1. 35 кВ БВ ВТ тасла. ХПӨ
	2. 35 кВ БВ ВТ-н УТА-г тасла. ХПӨ
2. Бэрх д/ст 35 кВ ИХБ	3. 35 кВ БВ ШУС тасла. ХПӨ
	4. 35 кВ БВ ШИНС тасла. ХПӨ
3. БВ д/ст 35 кВ ИХБ	5. 35 кВ Бэрх ШУС тасла. ХПӨ
	6. 35 кВ Бэрх ШУС-н шугам талд хүчдэлгүйг шалга.
	7. 35 кВ Бэрх ШУС-н шугам талын ГХ залга. ЗалӨ
4. Бэрх д/ст 35 кВ ИХБ	8. 35 кВ БВ ШУС-н шугам талд хүчдэлгүйг шалга.
	9. 35 кВ БВ ШУС-н шугам талын ГХ залга. ЗалӨ



✓ ШУУРХАЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮРЭМ, ЖУРМУУДЫГ ШИНЭЧИЛЛЭЭ

➤ СЭЛГЭН ЗАЛГАЛТЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ПРОГРАММЫГ ШИНЭЧИЛЛЭЭ.

Өмнө нь:

ПРОГРАММ №01		
35 кВ-ын СШ-ӨШ АШ-г ажлаас засварт гаргах		
Д/д	Сэлгэн залгалтын үйлдлийн	Үйлдэл хийх тоноглолын байршил
1	2	3
1	Ачаалал, параметр хянах.	35/10/15 кВ-ын ӨШ д/ст
2	Станцын горим таарч байгааг шалгах.	
3	Т-1-н 10 кВ-ын таслуурыг таслах, бүрэн тасарсаныг шалгах. ХПӨ	
4	Т-1-н 10 кВ-ын таслуурын УТА-г таслах, бүрэн тасарсаныг шалгах.ЦПӨ, ХПӨ	10 кВ ХХБ-д ЯЧ№7
5	Т-1-н 35 кВ-ын таслуурыг таслах, бүрэн тасарсаныг шалгах. ХПӨ	35 кВ-ын ИХБ-д
6	Т-1-н 35 кВ-ын таслуурын УТА-г таслах, бүрэн тасарсаныг шалгах. ЦПӨ, ХПӨ	
7	Аккумуляторын байгууламж, (UPS)-н оролт, гаралтын автомат таслах, бүрэн тасарсныг шалгах. ХПӨ	10 кВ-ын ХХБ-д ШУБ
8	35 кВ-ын ӨШ-н АШ-н таслуурыг таслах, бүрэн тасарсаныг шалгах.ХПӨ	110/35/10 кВ-ын СШ д/ст ИХБ-д
9	35 кВ-ын ӨШ-н АШ-н таслуурын УТА-г таслах, бүрэн тасарсаныг шалгах.ХПӨ	
10	35 кВ-ын ӨШ-н АШ-н ШуС-г таслах, бүрэн тасарсаныг шалгах.ХПӨ	
11	35 кВ-ын ӨШ-н АШ-н ШинС-г таслах, бүрэн тасарсаныг шалгах.ХПӨ	
12	35 кВ-ын СШ АШ-н ШуС-г таслах, бүрэн тасарсаныг шалгах. ЦПӨ, ХПӨ	35 кВ-ын ИХБ
13	35 кВ-ын ӨШ АШ-н ШуС-н шугам талд хүчдэлгүйг шалгах.	110/35/10 кВ-ын СШ д/ст ИХБ-д
14	35 кВ-ын ӨШ АШ-н ШуС-н шугам талын ГХ-г залгах, бүрэн залгагдсаныг шалгах.ЗаПӨ	
15	35 кВ-ын СШ АШ-н ШуС-н шугам талд хүчдэлгүйг шалгах.	35 кВ-ын ИХБ
16	35 кВ-ын СШ АШ-н ШуС-н шугам талын ГХ-г залгах, бүрэн залгагдсаныг шалгах. ЦПӨ, ЗаПӨ	

Одоо мөрдөж байгаа:

ПРОГРАММ №01		
35 кВ СШ-ӨШ АШ-г ажлаас засварт гаргах		
Д/д	Сэлгэн залгалтын үйлдлийн	Үйлдэл хийх тоноглолын байршил
1	2	3
1	35 кВ ӨШ таслуур тасла. Бүрэн тасарсаныг шалга. ХПӨ	110/35/10 кВ СШ д/ст
2	35 кВ ӨШ таслуурын УТА тасла. Бүрэн тасарсаныг шалга. ХПӨ	
3	35 кВ ӨШ ШуС тасла. Бүрэн тасарсаныг шалга. ХПӨ	
4	35 кВ ӨШ ШинС тасла. Бүрэн тасарсаныг шалга. ХПӨ	
5	35 кВ СШ ШуС тасла. Өүрэн тасарсаныг шалга. ЦПӨ, ХПӨ	35 кВ ИХБ
6	35 кВ ӨШ ШуС-н шугам талд хүчдэлгүйг шалга.	110/35/10 кВ СШ д/ст
7	35 кВ ӨШ ШуС-н шугам талын ГХ залга. Бүрэн залгагдсаныг шалга. ЗаПӨ	
8	35 кВ СШ ШуС-н шугам талд хүчдэлгүйг шалга.	35 кВ ИХБ
9	35 кВ СШ ШуС-н шугам талын ГХ залга. Бүрэн залгагдсаныг шалга. ЗаПӨ	

Дээрх жишээнд 35 кВ-ын СШ-ӨШ ЦДАШ-г ажлаас засварт гаргахад **16** үйлдэл хийж байсан ба шинэчилсэн үлгэрчилсэн программын дагуу **9** үйлдэлтэй сэлгэн залгалт хийж байгаа нь “И-Сайди” буурахад эерэг нөлөө үзүүлж байна.

✓ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЧИГЛЭСЭН БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ.

- ✍ Хэрэглэгчийн санал санал хүсэлтийг барагдуулсан байдлыг сарын үр дүн тооцоход харгалзан үзэж эхэллээ.
- ✍ Техникийн нөхцөл олголт болон шинэ хэрэглэгч холбох хүсэлтийг түргэн шуурхай шийдвэрлэдэг болсон.
- ✍ 2025 оны 04 дүгээр сараас эхлэн бүх салбарт “Call center” үйлчилгээг нэвтрүүлж, орон тоог салбарт шилжүүлснээр салбар бүр 2-3, компанийн хэмжээнд нийт 17 оператор нэгэн зэрэг хэрэглэгчийн дуудлагыг хүлээн авч, хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг барагдуулахад анхаарч ажиллаж байна.
- ✍ Компани болон харьяа салбаруудын сошиал хуудсуудад хөгжүүлэлт хийж, хэрэглэгчдэд мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэх чиг үүрэг бүхий ажилтнуудыг ажиллуулж байна.
- ✍ Ухаалаг тоолуурын систем болон хангамжийн хувьд нэг үйлдвэрлэгчийн хараат байдлаас гаргалаа.

2020 оны 12-р сард Дэлхийн банкны “Эрчим хүчний төсөл-2”-ын хүрээнд “БЗӨБЦТС” ТӨХК-д нэвтрүүлсэн ухаалаг тоолуур, мэдээлэл цуглуулагч (дата концентратор)



CL710K22 CL730D22L CL730D22H CL730S22 CL818C

2025 оны 04-р сард “БЗӨБЦТС” ТӨХК-д шинээр нэвтрүүлж буй ухаалаг тоолуур, мэдээлэл цуглуулагч (дата концентратор)



DTSD-545S DDSY-283 HSD-22

Д/д	“Дархан Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК		Эндлесс- Энержи ХХК	
	Тоолуурын загвар төрөл	Нэг бүрийн үнэ (төг)	Тоолуурын загвар төрөл	Нэг бүрийн үнэ (төг)
1	CL710K22 (1 фаз 220 В)	264'000	DDSY283SR (1 фаз 220 В)	259'000
2	CL730S22 (380 В, 100А PLC)	990'000	DTSD545S (380 В, 100А PLC)	679'000
3	CL730S22 (380 В, 100А 4G)	1'045'000	DTSD545S (380 В, 100А 4G)	679'000
4	CL730D22L (380 В, 5А PLC)	869'000	DTSD545S (380 В, 5А PLC)	679'000
5	CL730D22L (380 В, 5А 4G)	935'000	DTSD545S (380 В, 5А 4G)	679'000
6	CL730D22H (100 В, 4G)	1'342'000	DTSD546 (100 В, 4G)	1'800'000
7	CL818C дата концентратор	2'442'000	HSD-22 дата концентратор	1'800'000



✓ ТӨЛБӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛТЭЙ АЙЛ ӨРХИЙГ ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ХУГАЦААГ ӨӨРЧИЛЛӨӨ.

Төлбөрийн үлдэгдэлтэй хэрэглэгчийн ЦЭХ-ний хэрэглээг сар бүрийн 20-ны өдрөөс түдгэлзүүлдэг байсныг 27-ны өдрөөр түдгэлзүүлдэг болгож өөрчилсөн.

ЦЭХ-ний төлбөрийн үлдэгдэлд алданги тооцож эхэлсэн.

Хэрэглэгчийн бухимдал багасан, үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого нэмэгдсэн.